



# ARISTON NET

**3318884 - 3318886**

 **ARISTON**

**ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED USO  
INSTALLATION AND USER MANUAL  
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO  
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E USO  
FELSZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
KURULUM VE KULLANIM TALİMATLARI  
INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI  
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## Índice

1.	Generalidades.....	51
2.	Normas de seguridad .....	52
3.	Características técnicas.....	54
4.	Descripción del producto .....	56
5.	Instalación del Ariston Net.....	60
6.	Primer encendido y conexión a Internet .....	68
7.	Activación de los servicios Internet .....	70
8.	Estado funcionamiento gateway.....	72

## 1. GENERALIDADES

Gracias por elegir Ariston Net, el sistema ideado y producido por Ariston para ofrecer una nueva experiencia de uso de su sistema de calefacción doméstico.

La arquitectura de Ariston Net permite controlar la caldera y otros productos de calefacción, incluso desde dispositivos conectados a Internet como ordenadores personales y smartphones, para garantizar siempre el máximo nivel de confort y seguridad.

Lea atentamente este manual de instalación, que contiene indicaciones importantes para la instalación, el uso y el mantenimiento de Ariston Net.

Para obtener información complementaria sobre la plataforma Ariston Net, consulte el sitio web [www.ariston.com](http://www.ariston.com).

## 2. NORMAS DE SEGURIDAD

### ATENCIÓN







El siguiente manual es parte integrante y esencial del producto, se debe conservar con cuidado y siempre debe acompañar al producto, incluso en caso de cambio de propiedad o de usuario, o de empleo para otra aplicación.

No utilizar el producto con fines diferentes de aquellos especificados en el manual. El fabricante no se hace responsable en caso de daños derivados de usos inadecuados del producto o falta de conformidad de la instalación a las instrucciones contenidas en este manual.

Todas las operaciones de mantenimiento del producto deberán ser ejecutadas exclusivamente por personal cualificado y con el empleo de repuestos originales exclusivamente. El fabricante no se hace responsable en caso de daños derivados del incumplimiento de esta indicación; el incumplimiento podría comprometer la seguridad de la instalación.

### 2.1 Normas de seguridad

#### LEYENDA DE SÍMBOLOS:

-  No respetar la advertencia significa un riesgo de lesiones para las personas, que en determinadas ocasiones pueden ser incluso mortales.
-  No respetar la advertencia significa un riesgo de daños para objetos, plantas o animales, que en determinadas ocasiones pueden ser graves.  
El fabricante no se hace responsable en caso de daños derivados de usos inadecuados del producto o falta de conformidad de la instalación a las instrucciones contenidas en este manual.
- No realizar operaciones que requieran el retiro del aparato del lugar de instalación.**
-  Daños en el aparato.  
**No subirse a sillas, taburetes, escaleras o soportes inestables para efectuar la limpieza del aparato.**
-  Lesiones personales por caídas desde lo alto o por cortes (escaleras dobles).  
**No utilizar insecticidas, disolventes o detergentes agresivos para la limpieza del aparato.**
-  Daño de las partes plásticas o pintadas.  
**No destinar el aparato a usos diferentes del uso doméstico normal.**
-  Daño del aparato por sobrecarga de funcionamiento.  
Daño de los objetos indebidamente tratados.  
**No permitir el uso del aparato a niños o a personas inexpertas.**

- △ Daño del aparato por uso inadecuado.  
**Durante la limpieza, el mantenimiento y la conexión es necesario aislar el aparato de la red de alimentación desconectando la clavija de la toma.**
- ⚠ Lesiones personales por electrocución.

El aparato no está diseñado para que lo utilicen niños ni personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de la experiencia y el conocimiento necesarios, salvo bajo las instrucciones y la vigilancia de una persona responsable de su seguridad.

Vigilar a los niños para que no jueguen con el aparato ni con los materiales del embalaje (grapas metálicas, sobres de plástico, protecciones de poliestireno, etc.).

El desmontaje de los paneles de protección del producto y las operaciones de conexión y mantenimiento de las partes eléctricas no deben ser efectuados por personal no cualificado.

**PRODUCTO CONFORME A LA DIRECTIVA EU 2012/19/EU-D.L.49/2014 sobre el tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).**



El símbolo del contenedor tachado aplicado al aparato indica que el aparato no debe eliminarse junto con la basura indiferenciada (desechos urbanos mixtos) sino que debe gestionarse separadamente con el fin de someterlo a operaciones específicas para la reutilización o el tratamiento, para eliminar o desechar de manera segura las sustancias peligrosas para el medio ambiente y extraer y reciclar las materias primas que se puedan reutilizar. El usuario es responsable de entregar el aparato al final de su vida útil a las estructuras idóneas para su recolección.


Este tipo de aparato:

- no se debe desechar con la basura indiferenciada.
- se debe entregar en los centros de recolección (o islas ecológicas o plataformas ecológicas) dispuestos por el municipio o por las empresas encargadas de la higiene urbana.
- se puede entregar al revendedor en el momento de comprar un aparato nuevo; el revendedor tiene la obligación de retirarlo gratuitamente (retiro “uno contra uno”).


Para más información sobre la eliminación correcta del aparato, dirigirse al servicio público dedicado o a los revendedores.

### 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


	<b>GATEWAY</b>
Conformidad	2006/95/CE "Baja tensión" 2004/108/CE "Compatibilidad electromagnética" 1999/05/CE "Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación"
Estándar	EN 60950 - ETSI EN 300328 ETSI EN 301511 - ETSI EN 301489
Instalación del producto	Fijado sobre la pared o sobre cualquier superficie lisa
Temperaturas operativas	-25°C/55°C
Temperaturas de almacenamiento	-40°C/70°C
Alimentación	220 VCA - 240 VCA; -10 % / +10 %
Consumo	10W y/o 200mA
Clase de seguridad	II
Clase ambiental	3
Masa	0,58 kg
Grado de protección	IP X4D

	<b>SENSYS</b>
Alimentación eléctrica	BUS BridgeNet®
Consumo eléctrico	máx. < 0,5W
Temperatura de funcionamiento	de -10 a 60 °C
Temperatura de almacenamiento	de -20 a 70 °C
Longitud y sección del cable de bus NOTA: PARA EVITAR PROBLEMAS DE INTERFERENCIAS, UTILIZAR UN CABLE BLINDADO O UN CABLE DE PAR TRENZADO.	máx. 50 m Ø mín. 0,5 mm <sup>2</sup>
Memoria temporal	2 h
Conformidad 	LVD 2006/95/EC EMC 2004/108/EC
Interferencias electromagnéticas	EN 60730-1
Emisiones electromagnéticas conformidad estándar	
Grado de resolución	0,1°C
Características ERP (solo con caldera Bus BridgeNet)	Clase: V Aporte de calefacción: +3%
	Añadiendo la sonda externa Ariston: Clase: VI Aporte de calefacción: 4%

## Gateway

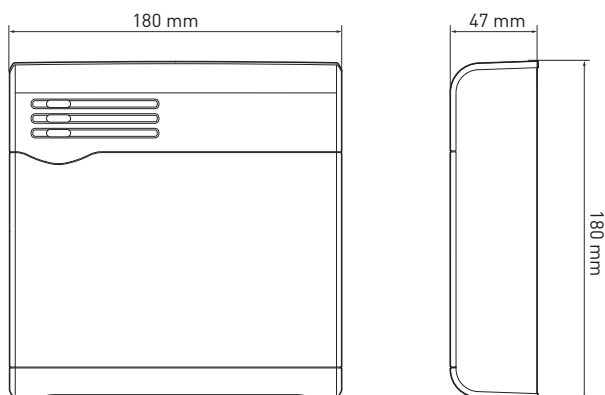

## Sensys

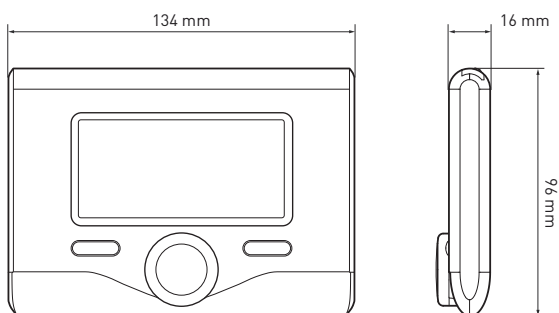


## 4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### 4.1 Descripción del contenido del paquete


El paquete contiene:

- Gateway con cable de alimentación
- Placa de fijación del gateway
- Accesorio de termostato (Ariston Sensys)
- Placa de fijación a la pared para la instalación del accesorio de termostato
- Cable de conexión de 2 polos
- Bolsa con 3 tacos para placa de fijación en pared
- Bolsa con 2 tacos para accesorio de termostato
- Bolsa con 4 conectores y adhesivo para placa de fijación en pared
- Manual de instalación

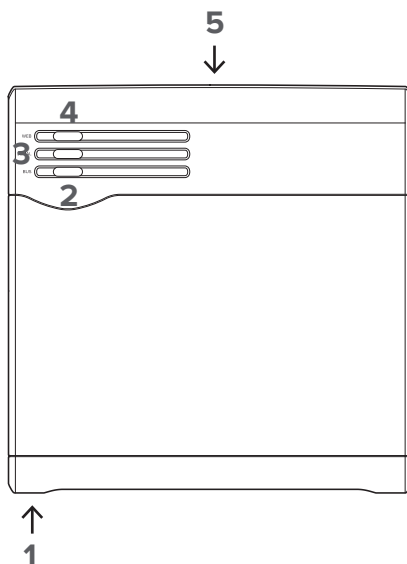

### 4.2 Descripción gateway



1. Tecla ON/OFF
2. LED Bus BridgeNet
3. LED Serial (sólo para calderas sin protocolo Bus BridgeNet)
4. LED conexión Internet
5. Tecla configuración inicial
6. Conector 230 VCA
7. Conector LAN
8. Conector serie\*
9. Conector para antena externa (versión GPRS)
10. Conector TA\*
11. Conectores Bus BridgeNet

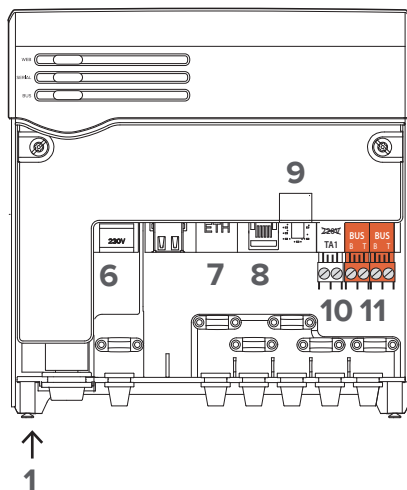


\* No se requiere para la instalación con Ariston Sensys







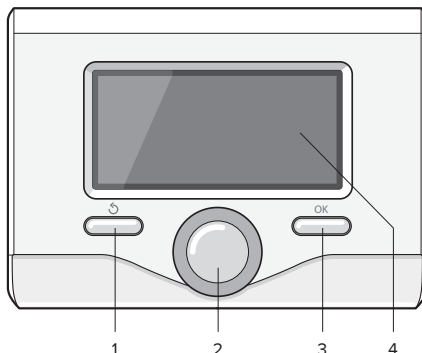













### 4.3 Descripción Sensys

1. tecla Atrás   
(visualización anterior)
2. selector
3. tecla OK   
(confirmar la operación o entrar en el menú principal)
4. DISPLAY




#### Símbolos en el display:

-  Verano
-  Invierno
-  OFF sistema apagado
-  Programación horaria
-  Funcionamiento manual
-  Indicación presencia llama
-  Temperatura ambiente deseada
-  Temperatura ambiente detectada
-  Temperatura ambiente deseada derogación
-  Temperatura exterior
-  Función AUTO activa
-  Función VACACIONES activa
-  Calefacción activa
-  Sanitario activo
-  Señal de error
- (CONFORT) Función confort activa
- (1.3 bar) Presión sistema
-  Presencia llama
-  Solar activo (si está presente)
-  Menú completo:
-  Programación calefacción
-  Programación agua caliente
-  Prestaciones sistema
-  Opciones pantalla

## SENSYS: LA NUEVA INTERFAZ DE SU SISTEMA

Sensys ofrece hoy el nuevo dispositivo de termostato, que proporciona toda la información que se encuentra también en la aplicación Ariston NET. Sensys es sumamente fácil de usar: para navegar por los menús, basta con utilizar el selector y las teclas (OK), y atrás (↶).

Para una descripción más detallada, se puede descargar gratuitamente el manual completo del sitio web [www.ariston.com](http://www.ariston.com).

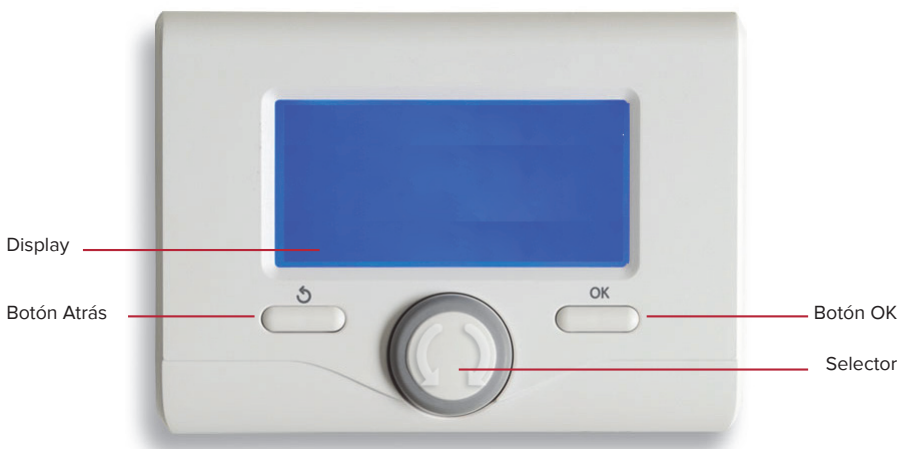


## ¿CÓMO ESTÁ DISEÑADA LA INTERFAZ SENSYS?


Sensys está concebida en 3 distintos niveles de ahondamiento, con funciones y configuraciones cada vez más detalladas a medida que se va entrando en los menús. De esta forma, Sensys es ideal para efectuar configuraciones rápidas del sistema pero también para quien desea obtener el máximo rendimiento de los productos Ariston.



Página inicial



Menú principal




Menú completo

## SENSYS: FUNCIONES PRINCIPALES

El control de los productos Ariston resulta hoy aún más fácil y eficaz. A través de Sensys se pueden realizar numerosas configuraciones para los productos, y conocer en todo momento las prestaciones energéticas de los mismos.


A continuación, algunos ejemplos.

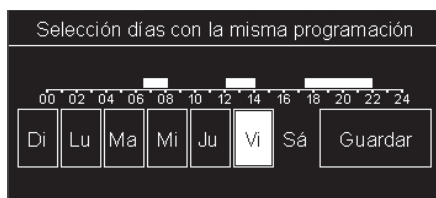

### PROGRAMACIÓN SEMANAL

**OK > Menú completo > Ajustes calefacción > Programación horaria**

Sensys permite llevar a cabo todas las regulaciones deseadas para la calefacción del hogar, de forma tal que el sistema de calefacción con el que se cuenta resulte siempre a medida de las exigencias específicas. De esta manera resulta fácil e intuitivo decidir la temperatura correcta que se quiere tener en casa en cualquier momento del día y, con las opciones preconfiguradas, efectuar la programación semanal será aún más fácil.

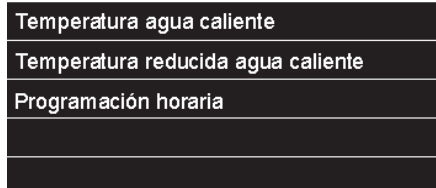

### CONFIGURACIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA

**OK > Menú completo > Ajustes agua caliente sanitaria**

Regular el agua sanitaria es sumamente fácil. Con Sensys se puede configurar la temperatura deseada en la ducha, o activar la función Confort para tener siempre agua caliente a disposición, y si se cuenta con un calentador o un acumulador solar térmico Ariston, cada configuración podrá realizarse en un instante.



### PERSONALIZACIÓN DE LA PÁGINA PRINCIPAL

**OK > Menú completo > Ajustes de pantalla > Página principal**

Para que la experiencia con los productos Ariston sea realmente única, Sensys ofrece la posibilidad de personalizar la página inicial.

¡Descubra todas las posibilidades que hemos ideado para usted, y organice su página inicial resaltando la información que considere más importante!

Recuerde... ¡Puede descargar el manual completo del sitio web [www.ariston.com!](http://www.ariston.com!)

## 5. INSTALACIÓN DE ARISTON NET

En este capítulo se explica cómo instalar el sistema Ariston Net. Se recomienda comenzar el procedimiento realizando primero la conexión del gateway con el accesorio de termorregulación y luego con el producto de calefacción Ariston. Cumplidos estos dos pasos, será posible conectar el gateway a la alimentación eléctrica e instalarlo en la pared con la placa de fijación.

### Importante:

la instalación de Ariston Sensys es posible sólo con productos de calefacción compatibles con protocolo Bus BridgeNet. Para los productos que no tengan dicho protocolo de comunicación, utilice el kit Ariston Net en la versión con accesorio Ariston Sensor Ambiente.

Si en el sistema hay un termostato anterior, es necesario quitarlo siguiendo las instrucciones del manual y desconectar el cable de dos polos del conector TA1 en la tarjeta de la caldera (punto 5.1).



### ¡ATENCIÓN!

**La instalación debe ser realizada por personal técnico especializado.**

**Antes del montaje, desactivar la alimentación de la caldera. El cable BUS BridgeNet está polarizado: para evitar problemas de puesta en marcha del sistema, respetar la polaridad (T con T , B con B) entre todos los componentes del sistema.**

### 5.1 Tipos de instalaciones que pueden realizarse

A título meramente indicativo, en esta sección se ilustran algunos esquemas principales de la instalación que pueden realizarse con Ariston Net y otros accesorios ya presentes en la gama de productos Ariston, así como los tipos de servicio que pueden activarse con dichas configuraciones.

Se entiende por “Telediagnóstico” (TD) el servicio dirigido al Centro de Asistencia Técnica, a través del cual se habilitan a distancia todas las funciones de asistencia del producto de Ariston Net.

Se entiende por “Telecontrol” (TC), en cambio, el servicio dirigido al usuario final, mediante el cual este puede utilizar la aplicación para smartphones o el portal web para monitorear y configurar su producto Ariston.

Para obtener información complementaria y detalles sobre los esquemas de instalación que aparecen a continuación, póngase en contacto con el Centro de Asistencia Técnica Ariston.

## Tipo 1

### Activación de TD y TC en un sistema de calefacción básico. (fig. 1)

Sistema en el que el producto Ariston está conectado exclusivamente a un único accesorio de termostatación ON/OFF y en el cual se desea activar los servicios de Telecontrol y Telediagnóstico Ariston Net.

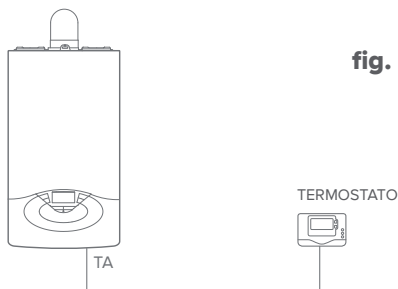


fig. 1

Acciones necesarias (fig. 2):

- Retirar el accesorio ON/OFF y desconectar el cable bipolar de la entrada TA de la caldera
- Instalar el sistema Ariston Sensys y el gateway Ariston Net, conectándolos al producto de calefacción mediante la conexión BUS

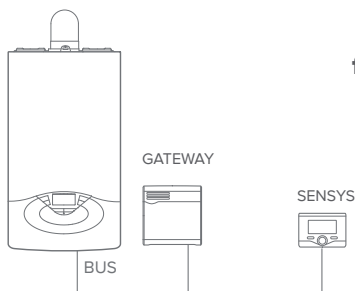


fig. 2

## Tipo 2

### Activación solo del TD en un sistema de calefacción básico. (fig. 3)

Sistema en el que se va a activar solo el Telediagnóstico para el Centro de Asistencia, sin instalar el accesorio Ariston Sensys.

Acciones necesarias (fig. 4):

En esta configuración se puede dejar instalado un accesorio de termostatación ON/OFF ya presente en la vivienda. Por lo tanto, es suficiente:

- Instalar el gateway Ariston Net, conectándolo al producto de calefacción mediante la conexión BUS

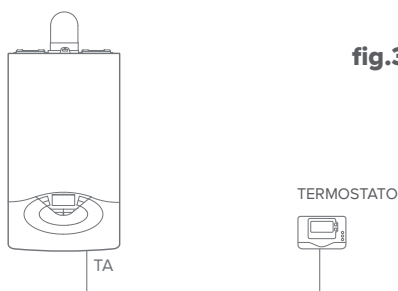


fig.3

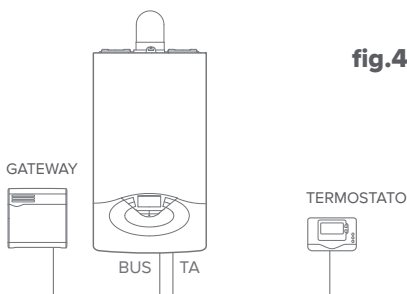


fig.4


### Tipo 3

#### Activación de TD y TC en un sistema con 2 o más zonas hidráulicas controlado mediante dispositivos BUS. (fig. 5)

Sistema en el cual hay presente un módulo hidráulico multizona Ariston, al cual están conectados los accesorios de gestión de las zonas Bus BridgeNet como Ariston Sensys y/o Ariston Sonda Ambiente.

Acciones necesarias (fig. 6):

- Retirar todos los accesorios Ariston Sensor Ambiente presentes en el sistema, y cambiarlos por los de Ariston Sensys
- Instalar el gateway Ariston Net, conectándolo mediante la conexión BUS al sistema de calefacción

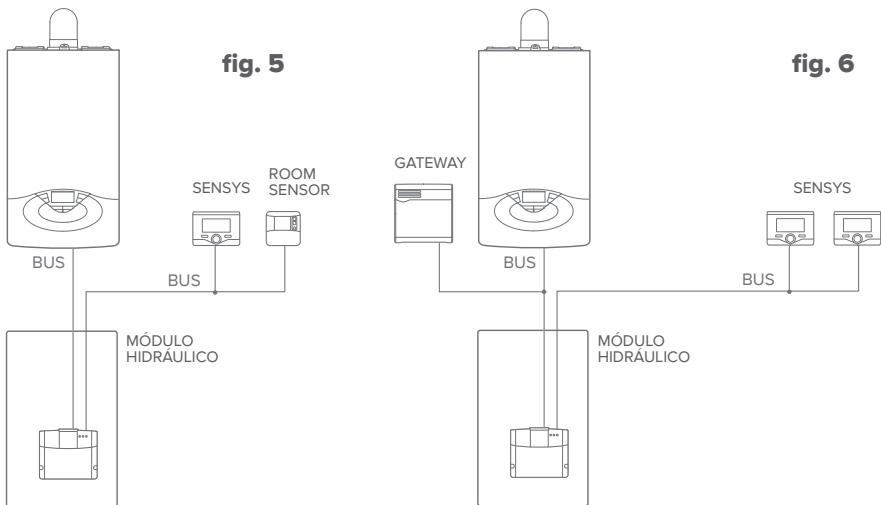



### Tipo 4

#### Activación de TD y TC en un sistema con 2 o más zonas hidráulicas controlado mediante dispositivos ON/OFF. (fig. 7)

Sistema en el que hay presentes dispositivos de gestión de las zonas, controlados mediante accesorios de termorregulación ON/OFF.

Acciones necesarias (fig. 8):

- Retirar los accesorios ON/OFF presentes y cambiarlos por los de Ariston Sensys
- Instalar el Kit Multifunción en una posición adecuada
- Instalar el gateway Ariston Net y conectarlo mediante la conexión BUS al sistema de calefacción

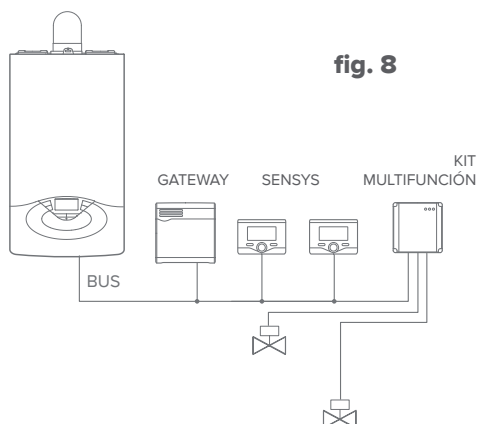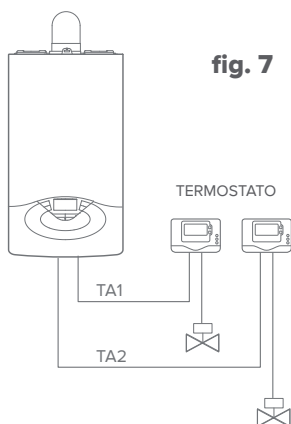

## 5.2 Instalación de Ariston Sensys

El siguiente procedimiento se debe ejecutar para instalar el accesorio suministrado con Ariston Net y para sustituir el termostato anterior de la vivienda, si existe.

### Colocación

El accesorio mide la temperatura ambiente, por lo tanto, cuando se elige la posición de instalación deben tomarse algunas precauciones.

Colocarlos alejado de fuentes de calor (radiadores, rayos solares, chimeneas, etc.) y de corrientes de aire o aberturas que podrían alterar la medición. Instalarlos a aproximadamente 1,50 m de altura del pavimento.

### Instalación de pared

- conectar el par de conductores al conector,
- abrir los orificios necesarios para la fijación (fig.1),
- fijar la base del aparato a la caja en la pared, utilizando los tornillos del kit (fig.2),
- poner la interfaz de sistema sobre la base, empujándola con delicadeza hacia abajo (fig.3).

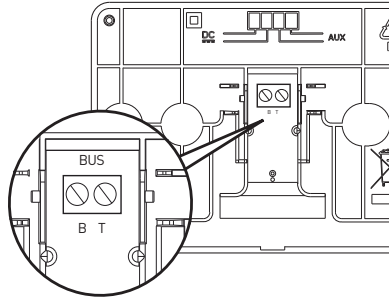


fig. 1

### NOTA:

Para evitar problemas de interferencias utilizar un cable blindado.

Las siguientes versiones software de Ariston Sensys no son compatibles con Ariston Net:

-01.00.00

-01.00.04

En ese caso, cambiar el existente por el que se suministra en el kit Ariston NET.

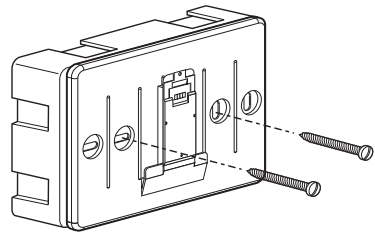


fig. 2

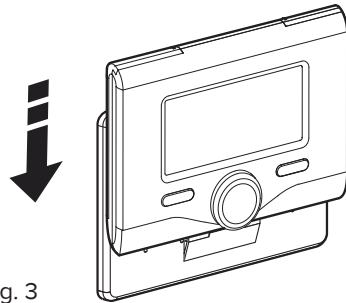


fig. 3





## 5.3 Conexión del Gateway con Ariston Sensys

Terminada la instalación del accesorio de termostatación, es posible efectuar la conexión con el gateway Ariston Net.

Efectuar la conexión de la siguiente manera:


1. Abrir el panel frontal del gateway desenroscando los dos tornillos de cierre de la parte inferior del aparato (1.) girar apenas la tapa (2.) y tirar hacia abajo (3.).
2. Conectar el otro extremo del cable bipolar previamente conectado al accesorio Ariston Sensys a una entrada Bus BridgeNet del gateway, utilizando uno de los conectores suministrados en dotación.

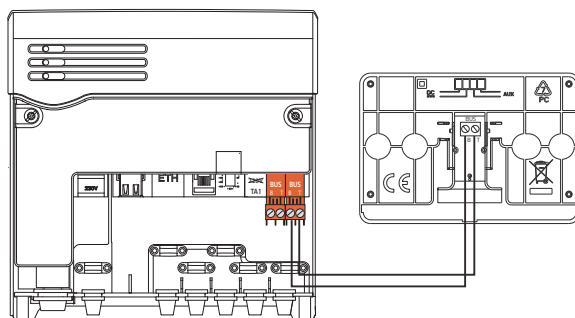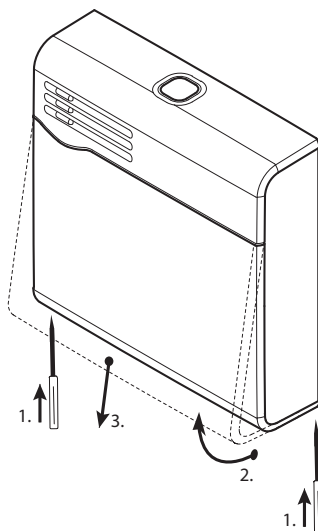

Conexión del gateway con accesorio Ariston Sensys

## 5.4 Conexión del gateway al producto de calefacción Ariston

- Conectar el cable bipolar suministrado en dotación a una de las entradas Bus BridgeNet del gateway.
- Conectar el otro extremo del cable al conector Bus BridgeNet del producto de calefacción Ariston de la vivienda.

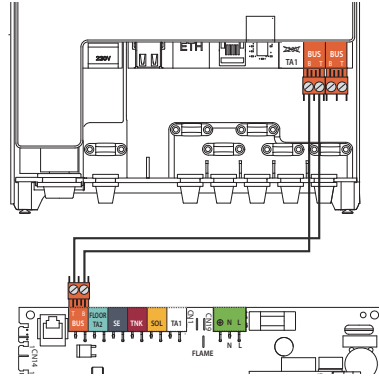

## 5.5 Fijación del gateway a la pared

Realizadas todas las conexiones eléctricas entre gateway, accesorio de termostato y producto de calefacción Ariston, es posible concluir la instalación con la fijación del gateway a una pared o base de apoyo.


El gateway ha obtenido la certificación IP X4D. Sin embargo, se recomienda evitar la instalación en posiciones poco protegidas o sujetas a fenómenos atmosféricos u otros agentes exteriores que puedan dañarlo.

Es posible realizar la instalación sobre una superficie lisa utilizando el adhesivo o sobre una pared utilizando los tacos suministrados en el paquete.

**Nota:** antes de fijar el gateway se recomienda llevar a cabo todas las conexiones, el encendido y la configuración.

### ¡ATENCIÓN!

Antes de aplicar la cinta adhesiva de doble cara se recomienda limpiar bien la superficie a la cual se aplicará.

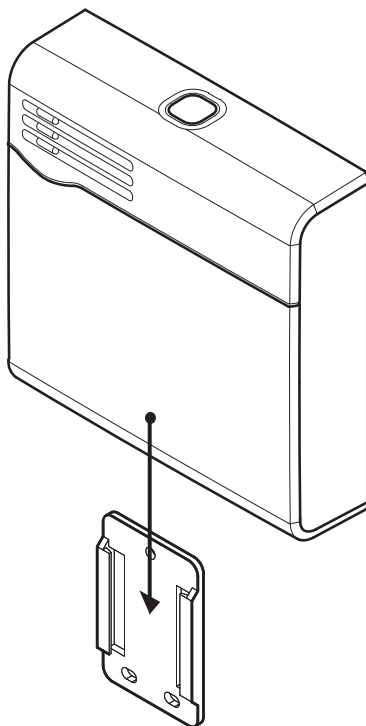

## 6. PRIMER ENCENDIDO Y CONEXIÓN A INTERNET

A continuación se explica cómo conectar el Ariston Net a Internet, con dos procedimientos diferentes según se utilice un gateway ADSL o GPRS.

### 6.1 Conexión mediante gateway ADSL


El Ariston Net puede utilizar una conexión LAN o Wi-Fi para conectarse a un router ADSL. Si se utiliza una conexión Wi-Fi, pase directamente al punto 2 del siguiente procedimiento de configuración.

1. Con el Ariston Net apagado y no conectado a la red eléctrica, abrir el panel frontal desenroscando los dos tornillos y conectar el cable LAN al conector (A). Conectar el otro extremo del cable al router ADSL y cerrar el panel frontal.
2. Alimentar el gateway y pulsar la tecla ON/OFF.

Durante unos minutos el gateway efectúa un procedimiento de inicio, durante el cual todos los leds parpadean en secuencia en color azul. Al terminar, el led WEB permanece encendido con luz roja, mientras que el led BUS estará de color verde.

3. Después de verificar que el router ADSL esté funcionando correctamente, mantenga presionado el botón de configuración inicial (durante por lo menos 5 segundos) hasta que el led WEB empiece a parpadear de color verde.

El gateway ha creado una nueva red Wi-Fi que permanecerá activa

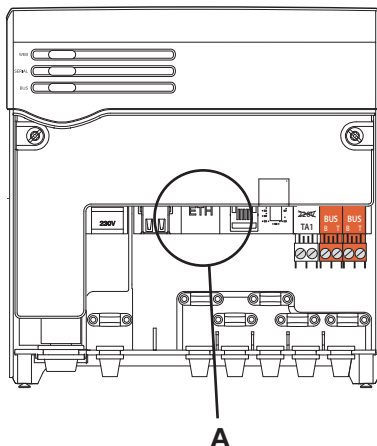

**NOTA:**  
El Ariston Net es compatible con los siguientes cifrados para redes Wi-Fi:

- WEP
- WPA/WPA2 Personal

10 minutos, transcurridos los cuales será necesario repetir el procedimiento.

4. Abrir la configuración de red del dispositivo Internet (smartphone, ordenador, tablet, etc.) y realizar una búsqueda de las redes Wi-Fi disponibles.

Seleccionar la red **Remote GW Thermo**.

5. Abrir el navegador (Internet Explorer, Safari, Chrome, etc.) del dispositivo y escribir la dirección **192.168.1.1** en la barra de direcciones.
6. Seguir paso a paso las indicaciones hasta el último paso.
7. Una vez se ha llegado al último paso del procedimiento en el navegador, si el procedimiento se ha llevado a cabo con éxito, el led WEB empezará a parpadear rápidamente con luz verde y luego permanecerá encendido fijo. El procedimiento se ha concluido.


#### Nota:

**En caso de fracaso (led WEB rojo encendido), repite el procedimiento descrito anteriormente desde el punto 3 de este capítulo.**

**El procedimiento se debe repetir cada vez que se realiza una modificación en la red Internet de la vivienda o se decide pasar de la conexión Wi-Fi a la LAN o viceversa.**

#### Importante:

Los textos de las páginas de los distintos pasos están redactados en inglés. Las traducciones aquí presentes se proporcionan meramente a título orientativo.

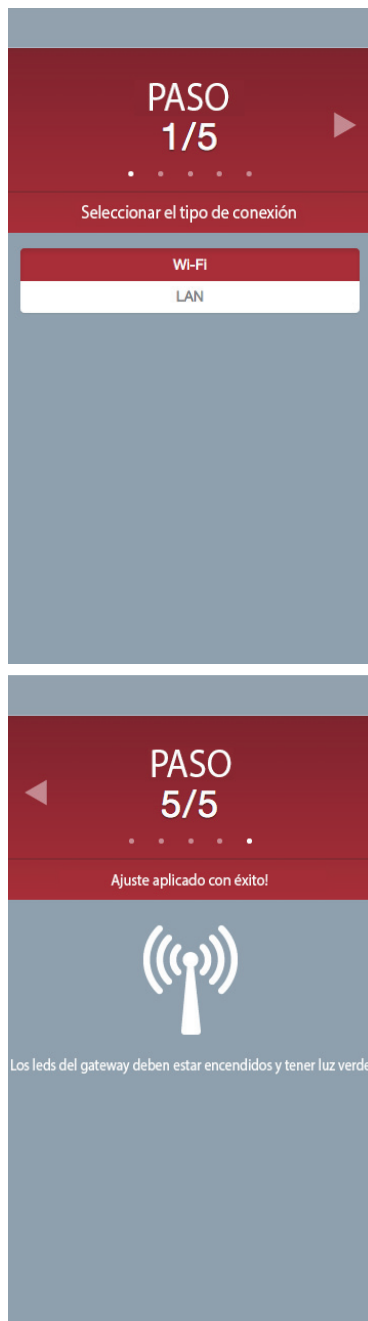

## 6.2 Conexión mediante GPRS

Utilizando un gateway GPRS, es posible conectar el Ariston Net a Internet mediante el siguiente procedimiento.

1. Alimentar el gateway. Pulsar la tecla ON/OFF.  
Durante unos minutos el gateway efectúa un procedimiento de inicio, durante el cual todos los leds parpadean en secuencia en color azul.
2. Concluido el procedimiento de inicio, el led WEB indicará la intensidad de la señal GPRS:
  - a. Azul fijo → máxima intensidad
  - a. Azul intermitente → intensidad media
  - a. Rojo intermitente → baja intensidad
  - d. Rojo fijo → ausencia de señalSe recomienda situar el gateway de manera que durante la fase de activación sea posible visualizar una luz azul. Como alternativa, es posible conectar el gateway al kit antena externa (código 3318892).
3. Mantener pulsada la tecla de configuración inicial 5 segundos hasta que el led WEB comience a emitir una luz verde intermitente.
4. Si el procedimiento se ha ejecutado correctamente, el led WEB de conexión a Internet queda verde fijo.  
El procedimiento se ha concluido.

**Nota: en caso de fracaso, repetir el procedimiento descrito anteriormente desde el punto 3.**

### NOTA:

Ejecutar el procedimiento de conexión a los servicios Internet solo después de conectar el BUS BridgeNet.

Si se intenta iniciar el procedimiento con el cable BUS BridgeNet desconectado, el led WEB no parpadea en verde y el procedimiento no se concluye.

## 7. ACTIVACIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNET

### 7.1 Centros de Asistencia Ariston

Los centros de asistencia Ariston permiten acceder a la plataforma de telediagnóstico introduciendo los datos de acceso en el portal Ariston Net.

**<https://www.ariston-net.remotethermo.com>**

Para más información sobre el servicio, llamar al número gratuito del Centro de Asistencia Técnica Ariston Thermo.

## 7.2 Usuarios finales


Las funciones de telecontrol para el usuario final se pueden utilizar una vez descargada la APP oficial Ariston Net de Apple Store o Google Play o accediendo con el navegador web al portal Ariston Net.

<https://www.ariston-net.remotethermo.com>

La activación de los servicios Internet (a través de smartphone o del portal Ariston Net) se debe efectuar únicamente después de que se han concluido las operaciones descritas en los puntos 6.1 (o 6.2).

A continuación se indican los pasos necesarios para la inscripción de un nuevo usuario en el servicio Ariston Net y la activación de su gateway mediante un smartphone:

- Descargar la app “Ariston Net” en Play Store o App Store para Apple
- Abrir la app y dar inicio al procedimiento de inscripción
- Efectuar la activación del gateway introduciendo el código de serie presente en el embalaje
- ¡Una vez terminado el procedimiento, será posible empezar a navegar en el Ariston Net!

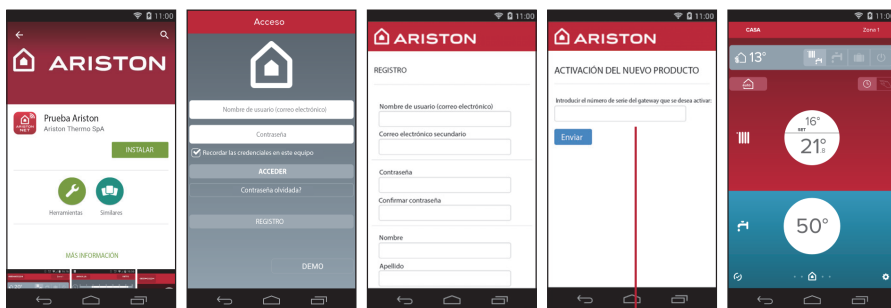

- Descargar la app ARISTON NET en Play Store o Apple App Store.
- Inscríbese introduciendo sus datos y el código de serie que aparece en el embalaje



- ¡Empiece a navegar por entre sus productos Ariston!

**Importante:**

- El Ariston Net puede usarse desde varios dispositivos al mismo tiempo: basta con utilizar siempre las mismas credenciales de acceso.
- Para inscribir varios gateways Ariston Net en una única cuenta de usuario, utilice la función correspondiente en la app.

## 8. ESTADO FUNCIONAMIENTO GATEWAY

Los tres leds sobre el frente del gateway permiten obtener un feedback inmediato sobre el estado de funcionamiento del producto. En las tablas siguientes figuran las distintas codificaciones de colores que se pueden tener con el gateway en versión ADSL y GPRS.

### CODIFICACIÓN LED EN VERSIÓN ADSL

<b>Led WEB (conexión a Internet)</b>	
Apagado	Gateway no alimentado o apagado
Verde fijo	Gateway correctamente configurado y conectado a Internet
Verde intermitente	Gateway en espera de ser configurado
Rojo fijo	Ausencia de conexión al servicio o gateway no configurado
<b>Led de SERIE (conexión con productos que no cuentan con el protocolo BUS BridgeNet)</b>	
Apagado	Gateway apagado o cable serie no conectado
<b>Led de BUS (conexión con productos que cuentan con el protocolo BUS BridgeNet)</b>	
Apagado	Gateway apagado
Verde fijo	Conexión Bus BridgeNet en funcionamiento
Rojo fijo	Error Bus BridgeNet o cable Bus no conectado
<b>TODOS LOS LEDS</b>	
Apagados	Gateway apagado
Azul intermitente secuencial	Activación del gateway



## CODIFICACIÓN LED EN VERSIÓN GPRS

<b>Led WEB (conexión a Internet)</b>	
Apagado	Gateway apagado
Verde fijo	Gateway configurado correctamente
Verde intermitente	Configuración del Gateway en curso
Azul fijo	Señal GPRS alta
Azul intermitente	Señal GPRS media
Rojo intermitente	Señal GPRS baja
Rojo fijo	Señal GPRS precaria o ausente
<b>Led de SERIE (conexión con productos que no cuentan con el protocolo BUS BridgeNet)</b>	
Apagado	Gateway apagado o con cable serie no conectado
<b>Led de BUS (conexión con productos que cuentan con el protocolo BUS BridgeNet)</b>	
Apagado	Gateway apagado
Verde fijo	Cable Bus BridgeNet conectado y en funcionamiento
Rojo fijo	Error Bus BridgeNet o cable Bus no conectado
<b>TODOS LOS LEDS</b>	
Apagado	Gateway apagado
Azul intermitente	Activación del gateway



DESIGN ITALIANO

**Ariston Thermo SpA**  
**Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY**

[ariston.com](http://ariston.com)

420010593301 - 10/2015